РОСМА.XXXX.XXX.XXX.51

Установка реле дифференциального давления РДД-2Р на низкие давления через капиллярные трубки

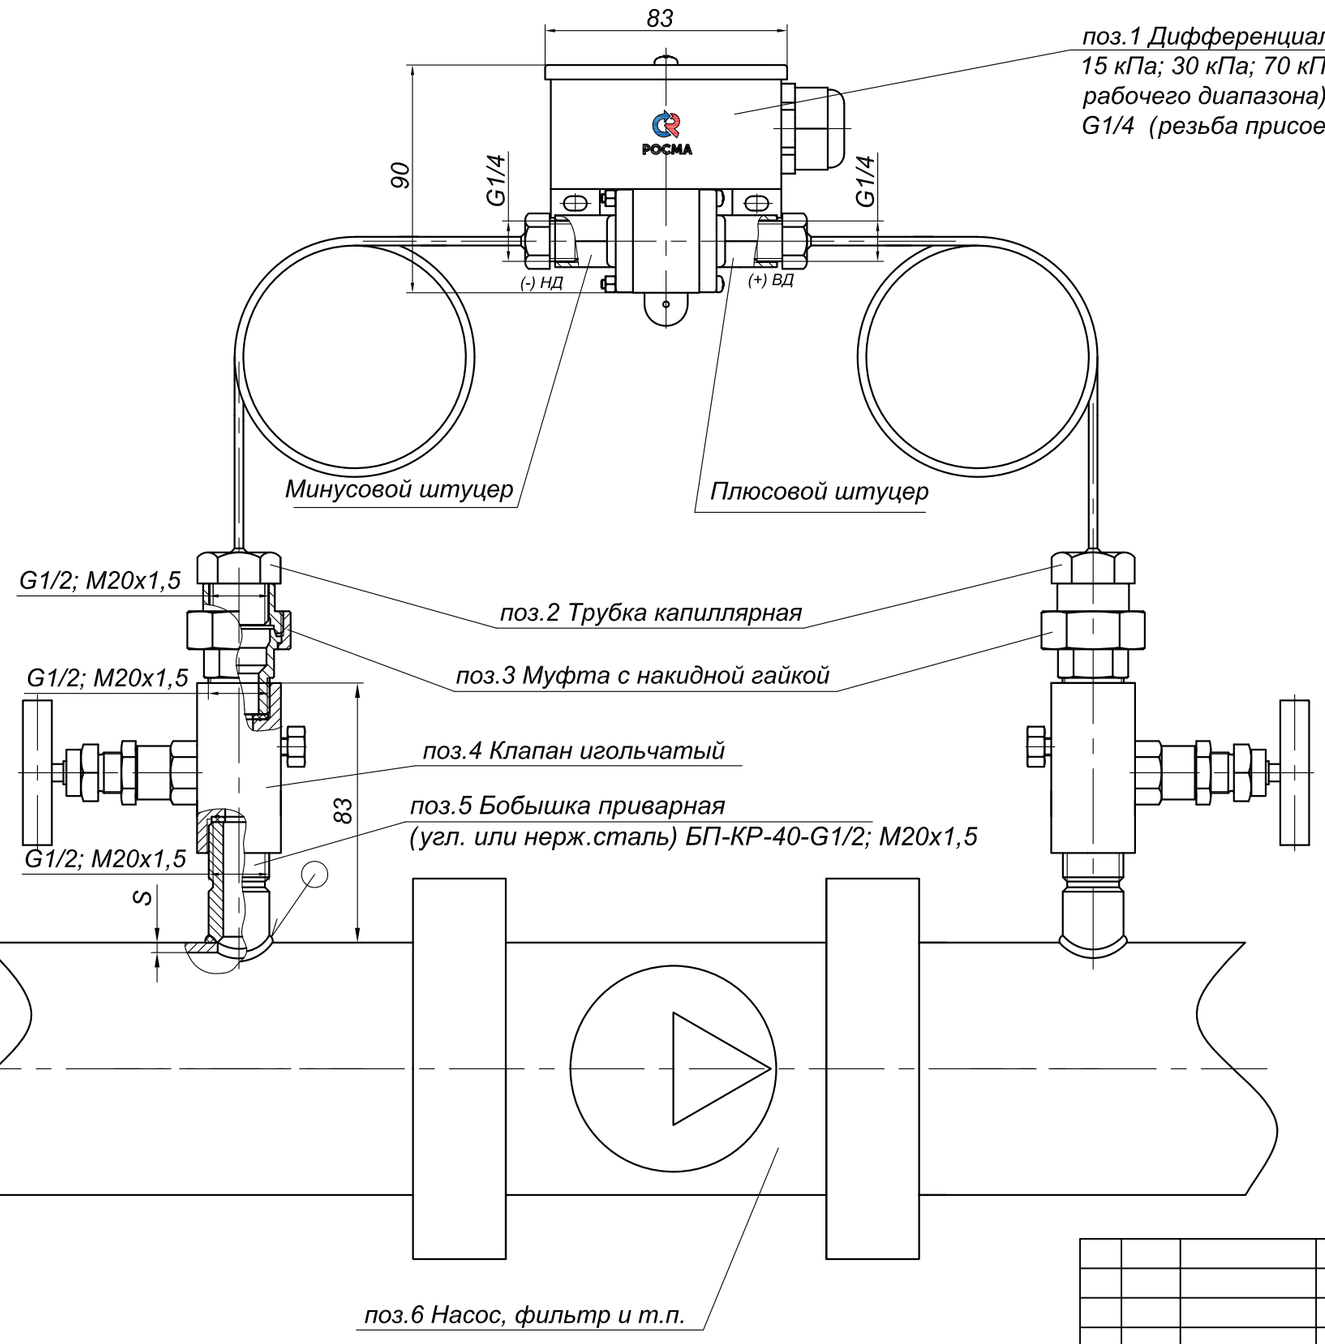

поз.1 Дифференциальное реле давления РОСМА-РДД-2Р
15 кПа; 30 кПа; 70 кПа; 100 кПа; 200 кПа; 300 кПа; 400 кПа (верхний предел рабочего диапазона)
G1/4 (резьба присоединения)

поз.2 Трубка капиллярная

поз.3 Муфта с накидной гайкой

поз.4 Клапан игольчатый

поз.5 Бобышка приварная
(угл. или нерж.сталь) БП-КР-40-G1/2; M20x1,5

поз.6 Насос, фильтр и т.п.



Усилие при увеличении давления

1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ±t2/2
2. Сварку производить в среде инертного газа по ГОСТ 14771-76, согласно правилам Гостехнадзора и СНиП 3.05.03-85.

					РОСМА.XXXX.XXX.XXX.51	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Установка приборов КИПиА Реле дифференциального давления РДД-2Р на низкие давления через капиллярные трубки	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Абраменко				Лист / Листов 1
Пров.						
Т. контр.						
Н. контр.					ЗАО РОСМА	
Утв.						

Копировал

Формат А3

Перв. прим.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв.N подл.